

Stromwandler 10...100 A für 3RB22/23/24 Baugröße S2/S3
 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Durchsteckwand. Hilfsstromkreis :
 --



Abbildung ähnlich

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Stromerfassungsmodul
Allgemeine technische Daten	
Zündschutzart	PTB 05 ATEX 3022 Ex II (2) GD
Hauptstromkreis	
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers	10 ... 100 A
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Befestigungsart	Einzelaufstellung
Anschlüsse/Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Durchsteckwandler
• für Hauptstromkreis	
Approbationen/Zertifikate	

allgemeine Produktzulassung	Explosionsschutz	Konformitätserklärung
-----------------------------	------------------	-----------------------



CCC



CSA



UL



ATEX



EG-Konf.

Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
---------------------	--------------------

[spezielle
Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



ABS



BUREAU
VERITAS



LRS



RINA

Marine / Schiffbau	Sonstige
--------------------	----------



DNV-GL
DNVGL.COM/AF

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RB2906-2JG1>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RB2906-2JG1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RB2906-2JG1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB2906-2JG1&lang=de

Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RB2906-2JG1/char>

Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB2906-2JG1&objecttype=14&gridview=view1>

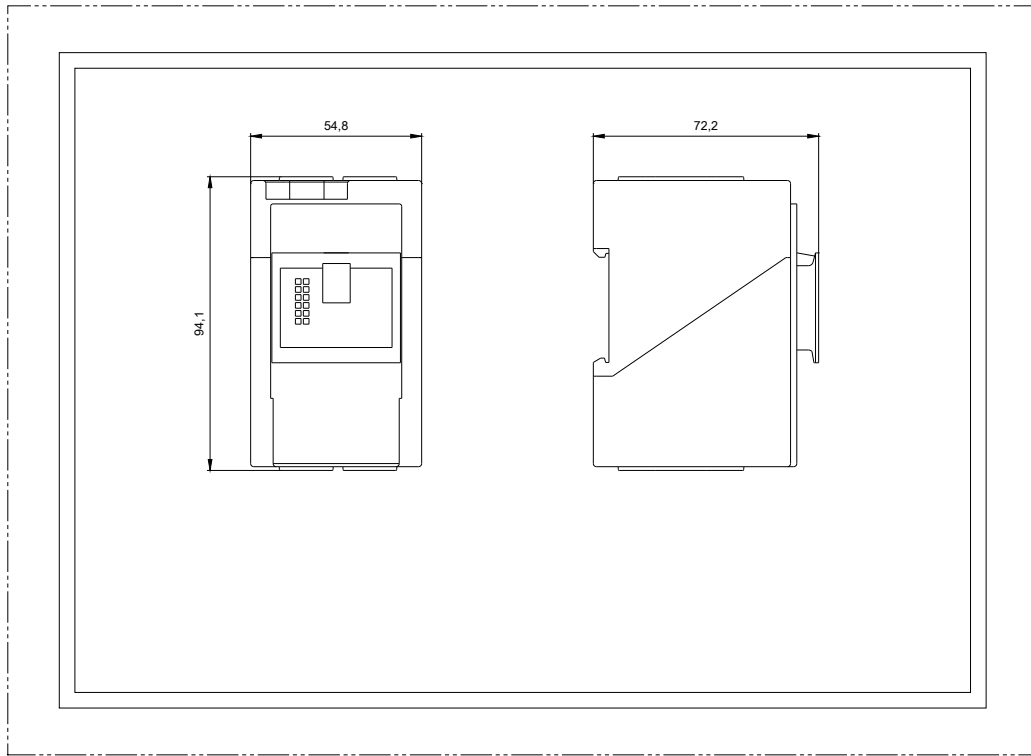

letzte Änderung:

20.07.2018